

© This drawing may without our consent neither duplicated, still third persons submitted or handed over. Offences can be prosecuted under the law over mean competition criminal pursuit to involve.

Ausgedruckte Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst!
Printed Drawing is not automatically updated!




© Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfältigt, noch Dritten Personen vorgelegt oder ausgetauscht werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen können strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

zusätzliche Informationen:


- Elektroanschluss: 220-240V 50Hz 1NPE 0,2 kW
- Kondenswasserablauf: Ø 20, Rechts / Links (wie dargestellt)
- Kälteanschluss tu=25°C: 2,2 kW
- Kälteanschluss tu=32°C: 2,8 kW
- Kälteanschluss Vorlauf: Ø10 bei Kältemittel / Ø 18 bei ICE
- Kälteanschluss Rücklauf: Ø18 bei Kältemittel / Ø 18 bei ICE
- Befestigungsart: Bodenbefestigung zum Kleben o. Schrauben (Bitte bei Bestellung mit angeben)

Hinweise:

- 1.)Bauseitige Voraussetzungen/ Leistungen wie z.B. Syphon sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- 2. Wand- und Bodenstatik müssen entsprechend ausgelegt sein, damit die Wand-Bodenbefestigungen korrekt angebracht werden können.
- 3. Kleber für Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten

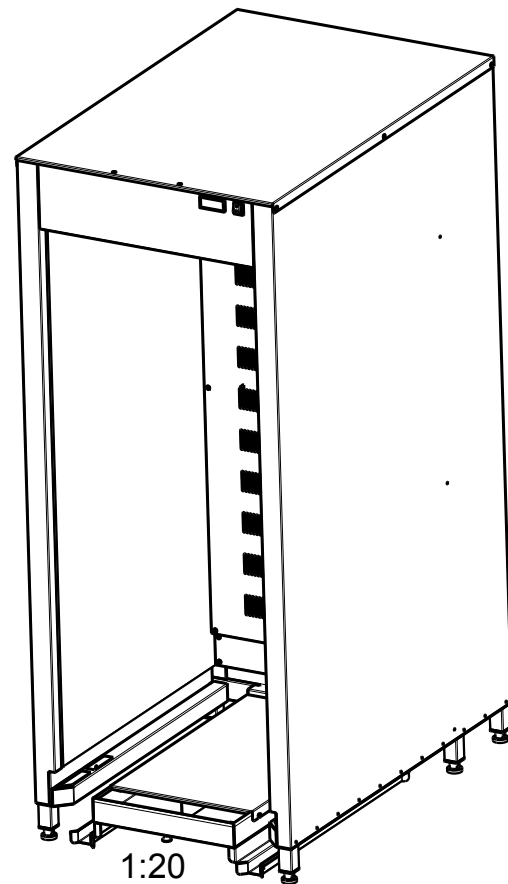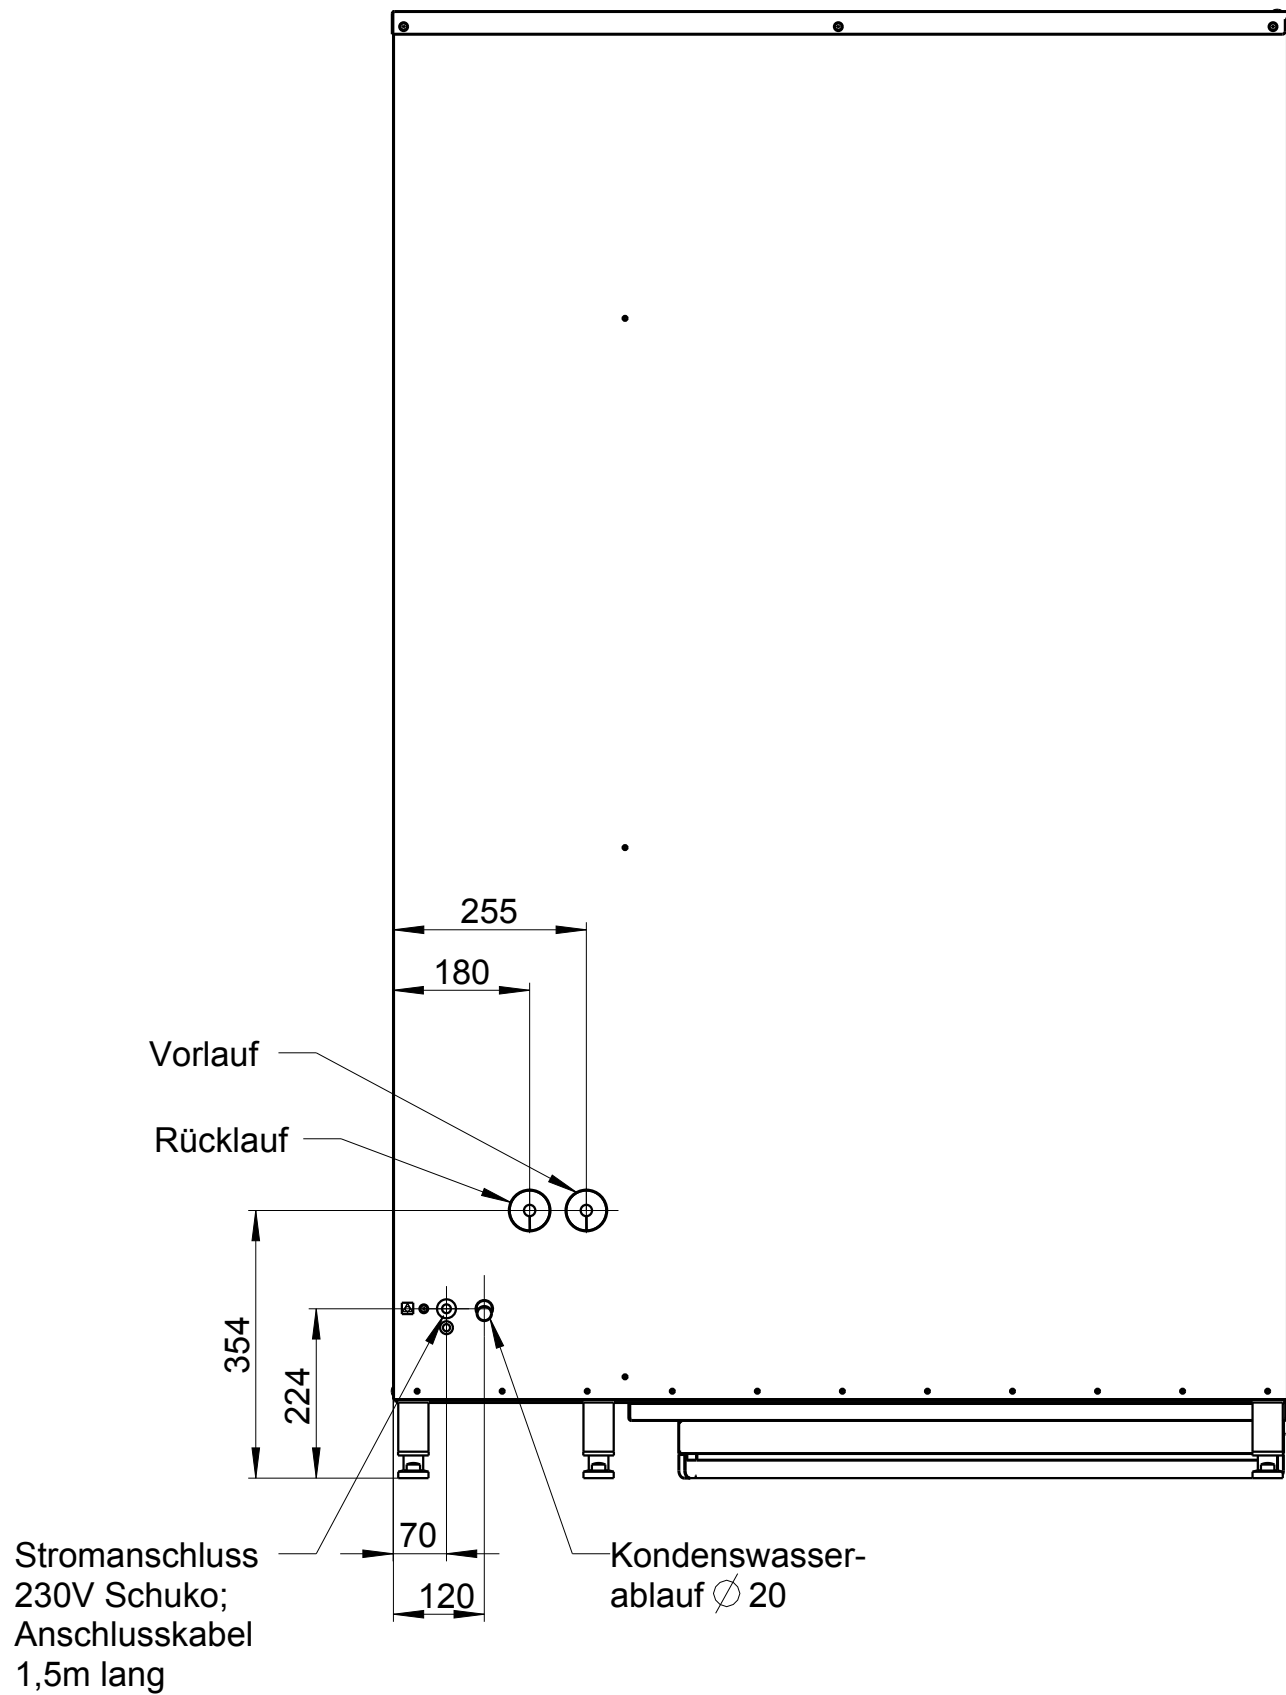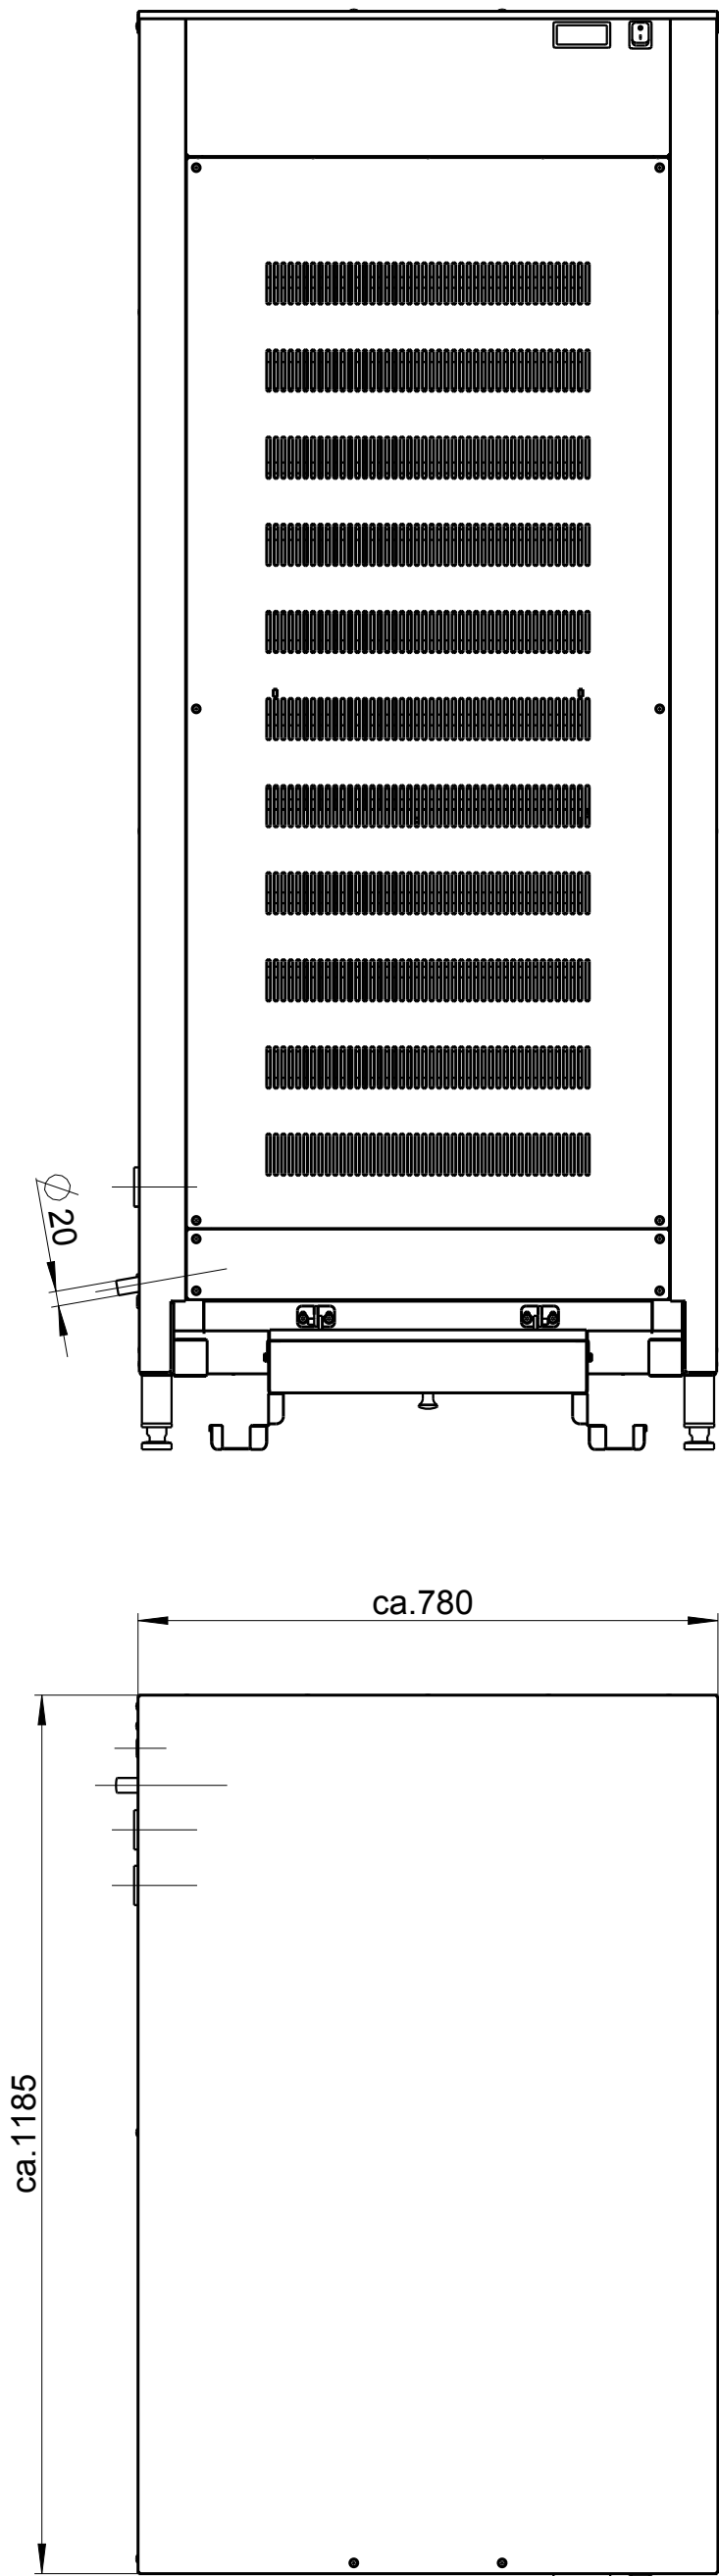

Optionale Auswahlmöglichkeiten:		(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Anschluss der Kühlleitung:	- Rechts	
	- Links (wie dargestellt)	
Tür:	- ohne (standard)	
	- Rechts (wie dargestellt)	
	- Links	
Kühlmedium:	- R134a	
	- R404A	
	- ICE	

Index	322.030.18	Vorlauf ø10 war ø18; Rücklauf ø18 war ø10					14.02.2018	exsteinhaa
Änd.-Nr./Rev.-No.		Änderungsbeschreibung / description of modification					Datum / date	Name / name
Nicht tolerierte Maße nach non tolerated dimensions acc. to		Maßstab scale	M 1:10	Bereich Group	100	Status	FR	Unterlagenart document type
ISO 2768-1 mittel			Werkstoff / material			Oberfläche / surface		
Form- und Lagetoleranzen nach geometric tolerances according to		nach Stü.Li.					1000205785,000,02	
ISO 2768-2		gezeichnet/drawn	Datum / date	Name / name		Dokument-Nr. document-no.		
			15.02.2018	EXSTEINHAA				
		geprüft/checked	15.02.2018	DE00100384		zugewiesene Mat.-Nr. assigned item-no.		
		geneh./approved	19.02.2018	DE00100752		00372514		
		Benennung / description					Bemerkung / notice	
		Kühlstation KS-UK RWR-VP 163 Angebotsz.					KS-UK RWR-VP163	
							Ursprung / origin	
		Ersatz für / replacement for					Blatt / sheet	
							1 von / of 1	