



ACHTUNG!!
Kabel beim Montieren
nicht einklemmen.

Reparatur BPT KBUH V0 in V3 119210

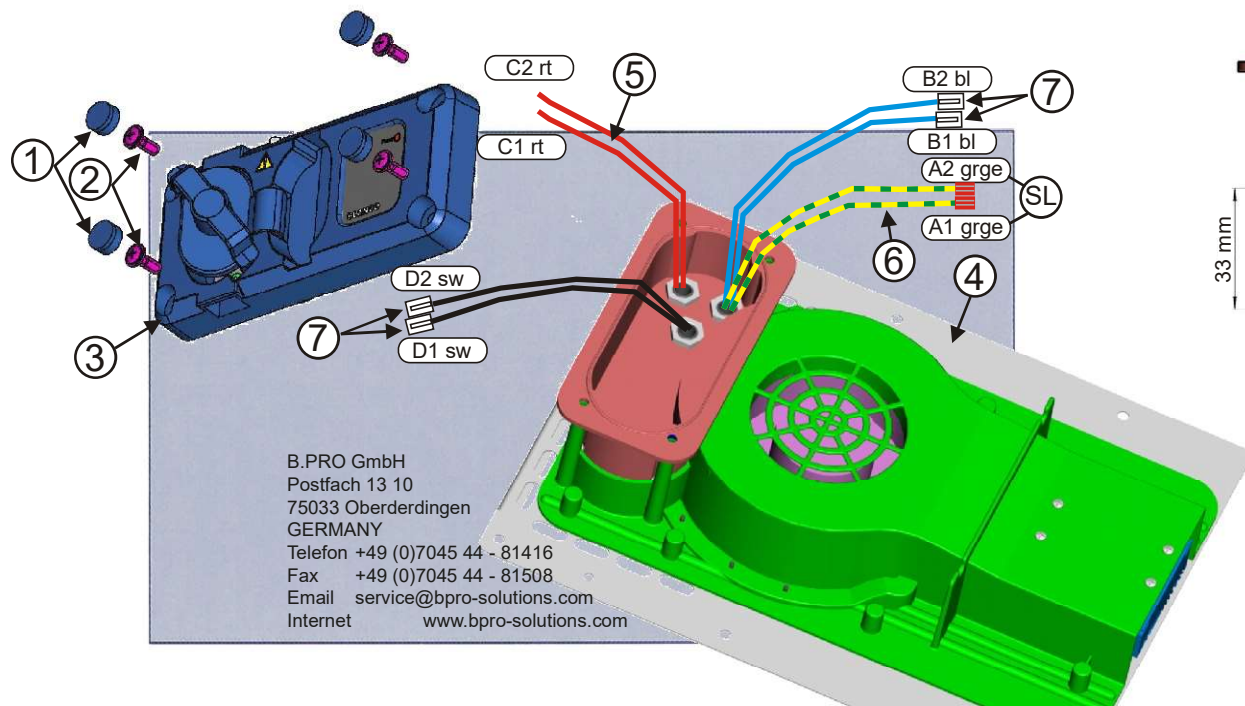


B.PRO GmbH
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
GERMANY
Telefon +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

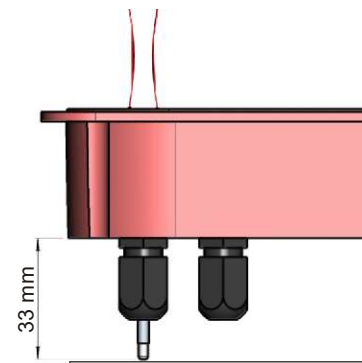

Der neue PTC Fühler wird in eine
Kabelverschraubung eingesteckt
und so befestigt, das das Maß
ca. 33 mm (siehe Zeichnung)
Länge erreicht, er darf montieren
nicht umknicken wenn er auf dem
Montageblech auftrifft.


SL	A1	grge	Schutzleiter
x 1	A2	grge	Schutzleiter
x 4	B2	bl	Lüfter
x 5	B1	bl	Lüfter
x 6	D1	sw	PTC Heizung
x 7	D2	sw	PTC Heizung
x 8	C1	rt	NTC Fühler
x 9			
x10			
x11	C2	rt	NTC Fühler

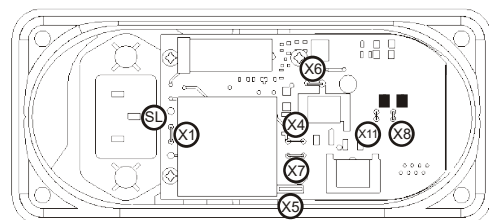

Pos.	Menge	Bezeichnung
1	4	BPT K Stöpsel für Schraubenloch
2	4	KU Schraube 5x20 selbstschneidend PZD2
3	1	BPT KBUH Bedieneinheit V3
4	1	BPT420/620 KBUH Heizmodul mit demontierter Bedieneinheit V0 (beim Kunden vorhanden)
5	1	NTC Fühler
6	1	Schutzleiter
7	4	Flachsteckhülse 4.8 blau vollisoliert
8	1	Mutter M5
9	1	Zahnscheibe 5
10	1	Kabelschuh vollisoliert 6,3

An den vorhandenen Schutzleiter
einen zusätzlichen Schutzleiter
mit beigefügter Mutter M5 und
Zahnscheibe 5 montieren.

Eingeklebten NTC Fühler entfernen.

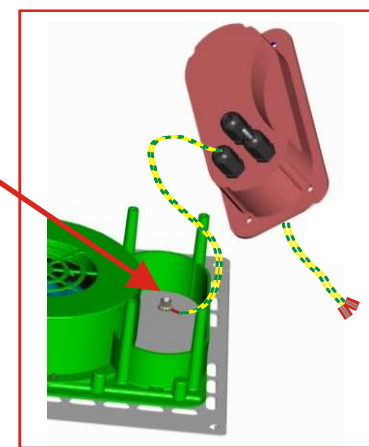

B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
GERMANY
Telefon +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com