
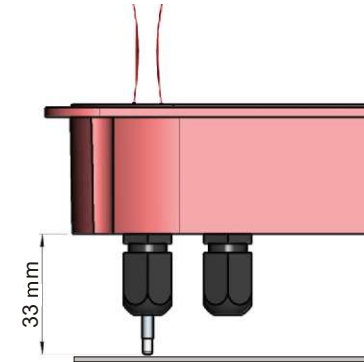


ACHTUNG!!
Kabel beim Montieren
nicht einklemmen.

Reparatur BPT KBRUH V0 in V3 119209


B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
GERMANY
Telefon +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

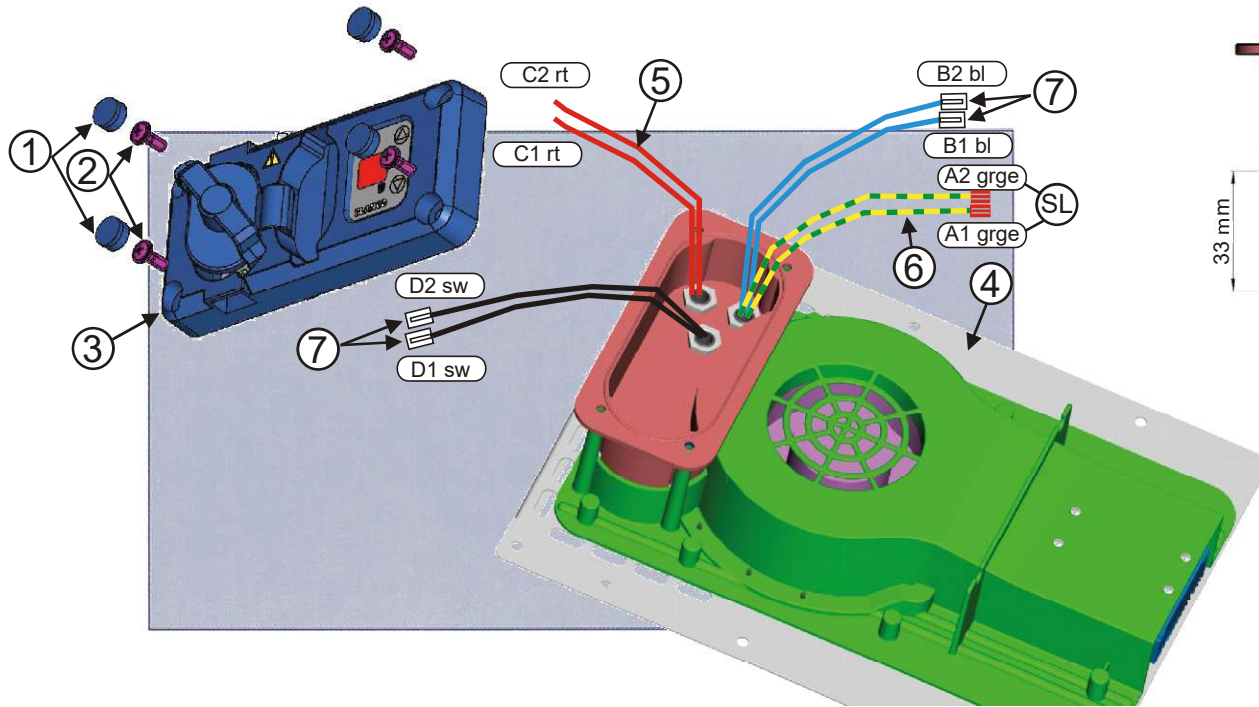

Der neue PTC Fühler wird in eine Kabelverschraubung eingesteckt und so befestigt, das das Maß ca. 33 mm (siehe Zeichnung) Länge erreicht, er darf montieren nicht umknicken wenn er auf dem Montageblech auftrifft.

SL	A1	grge	Schutzleiter
x 1	A2	grge	Schutzleiter
x 6	D1	sw	PTC Heizung
x 7	D2	sw	PTC Heizung
x 8	C1	rt	NTC Fühler
x 9	C2	rt	NTC Fühler
x10			
x11			

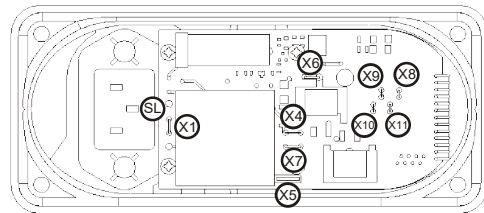

Pos.	Menge	Bezeichnung
1	4	BPT K Stöpsel für Schraubenloch
2	4	KU Schraube 5x20 selbstschneidend PZD2
3	1	BPT KBRUH Bedieneinheit V3
4	1	BPT420/620 KBRUH Heizmodul mit demontierter Bedieneinheit V0 (beim Kunden vorhanden)
5	1	NTC Fühler
6	1	Schutzleiter
7	4	Flachsteckhülse 4.8 blau vollisoliert
8	1	Mutter M5
9	1	Zahnscheibe 5
10	1	Kabelschuh vollisoliert 6,3

An den vorhandenen Schutzleiter einen zusätzlichen Schutzleiter mit beigefügter Mutter M5 und Zahnscheibe 5 montieren.

Eingeklebten NTC Fühler entfernen.

